
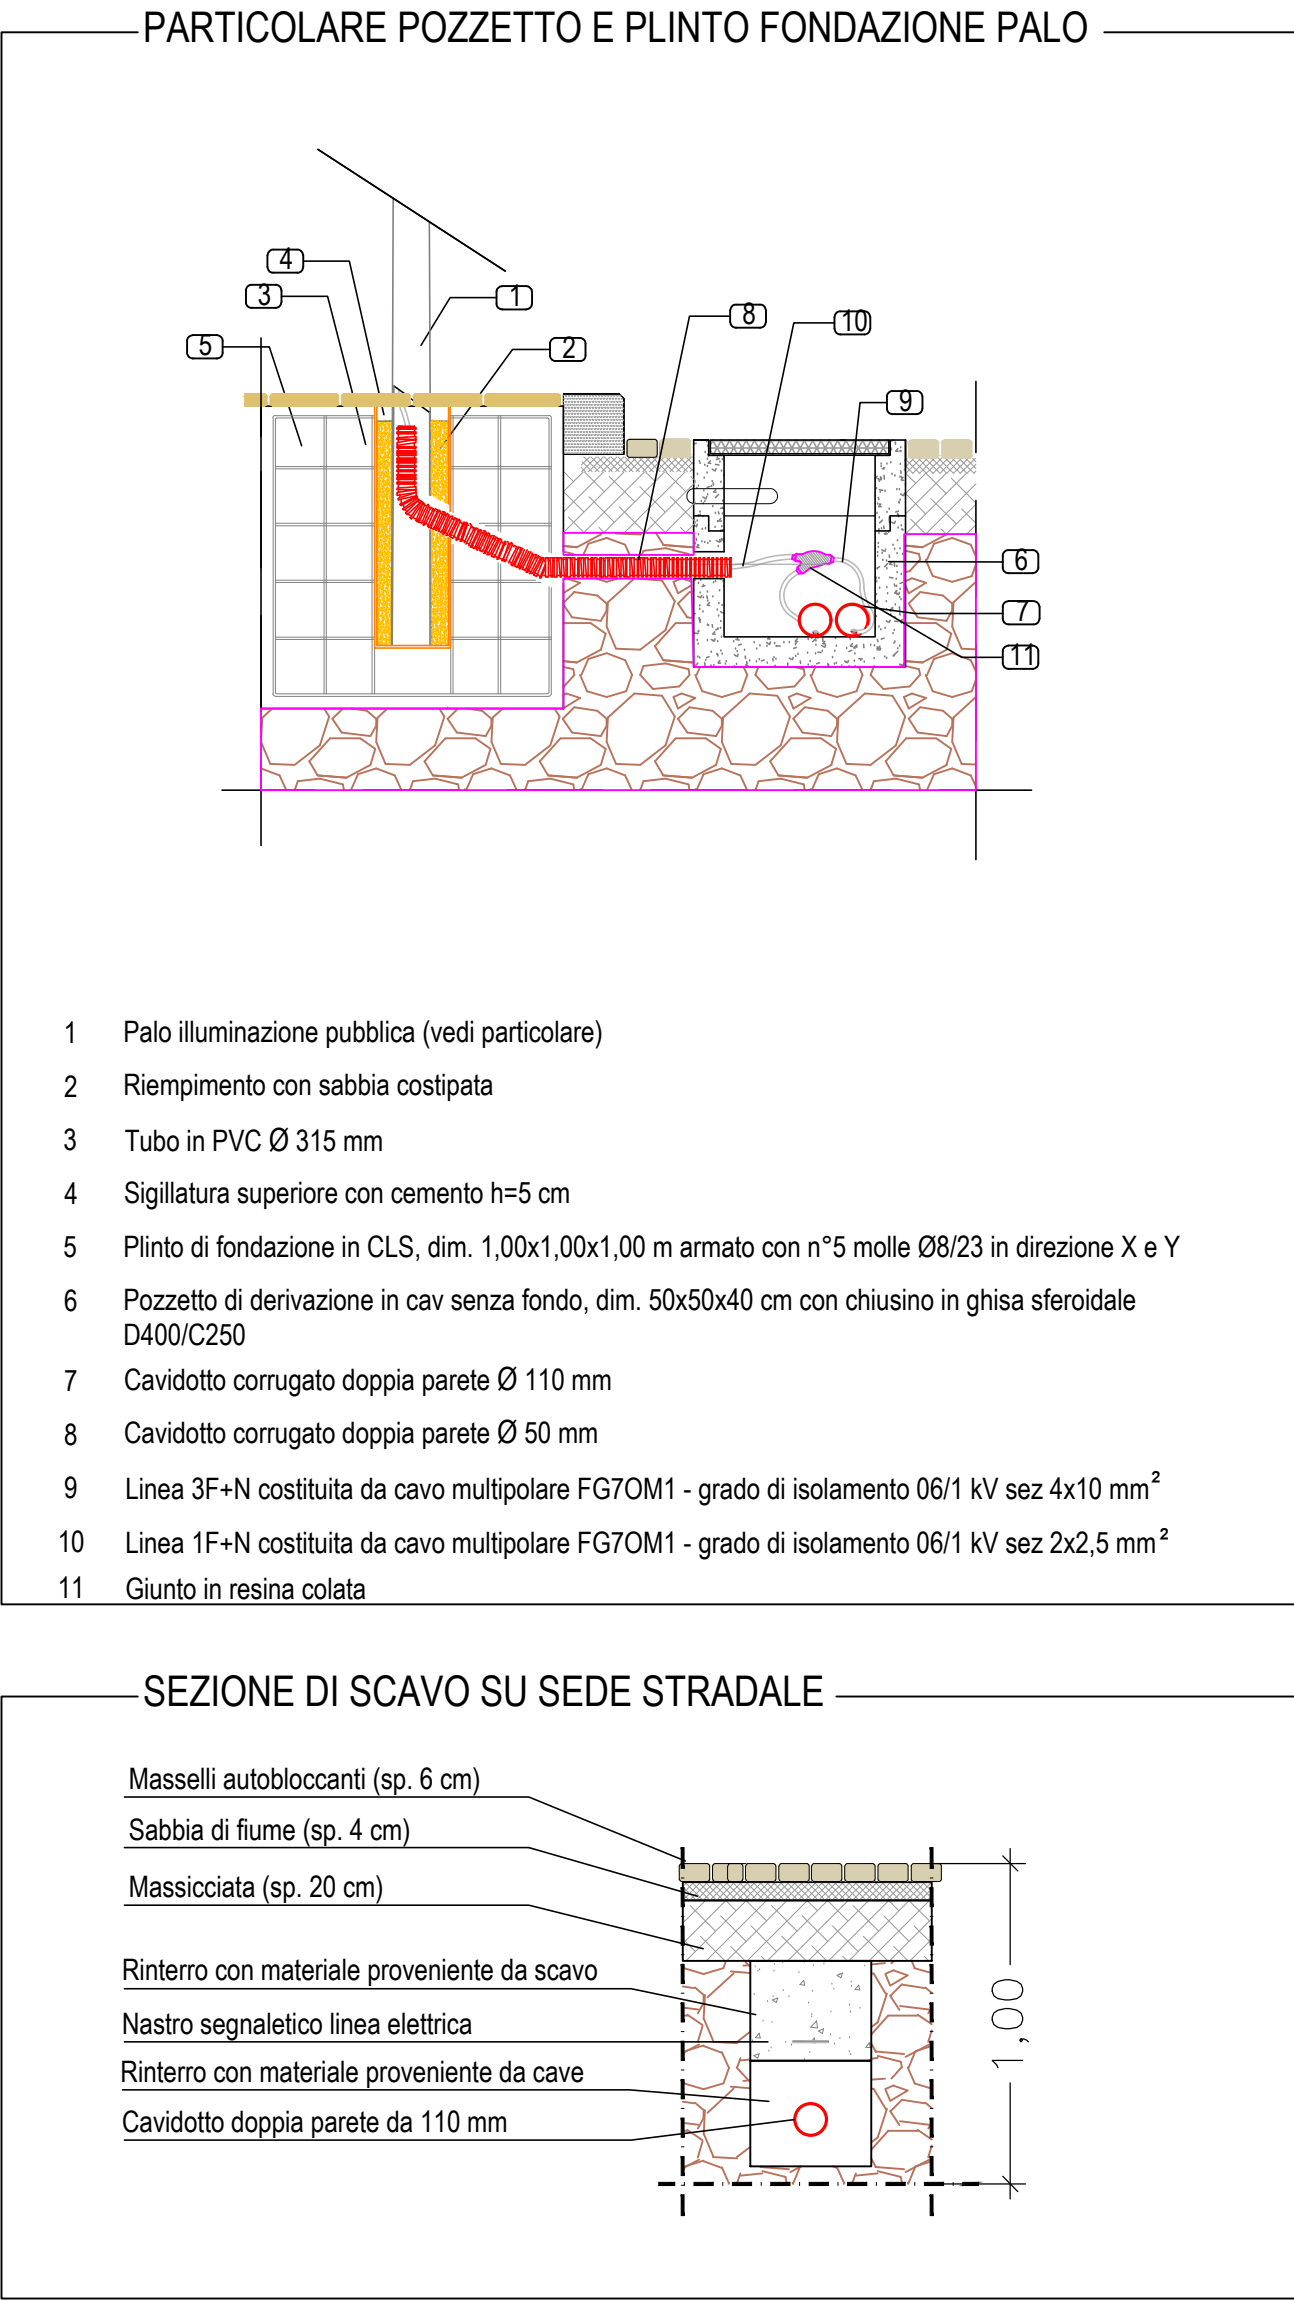
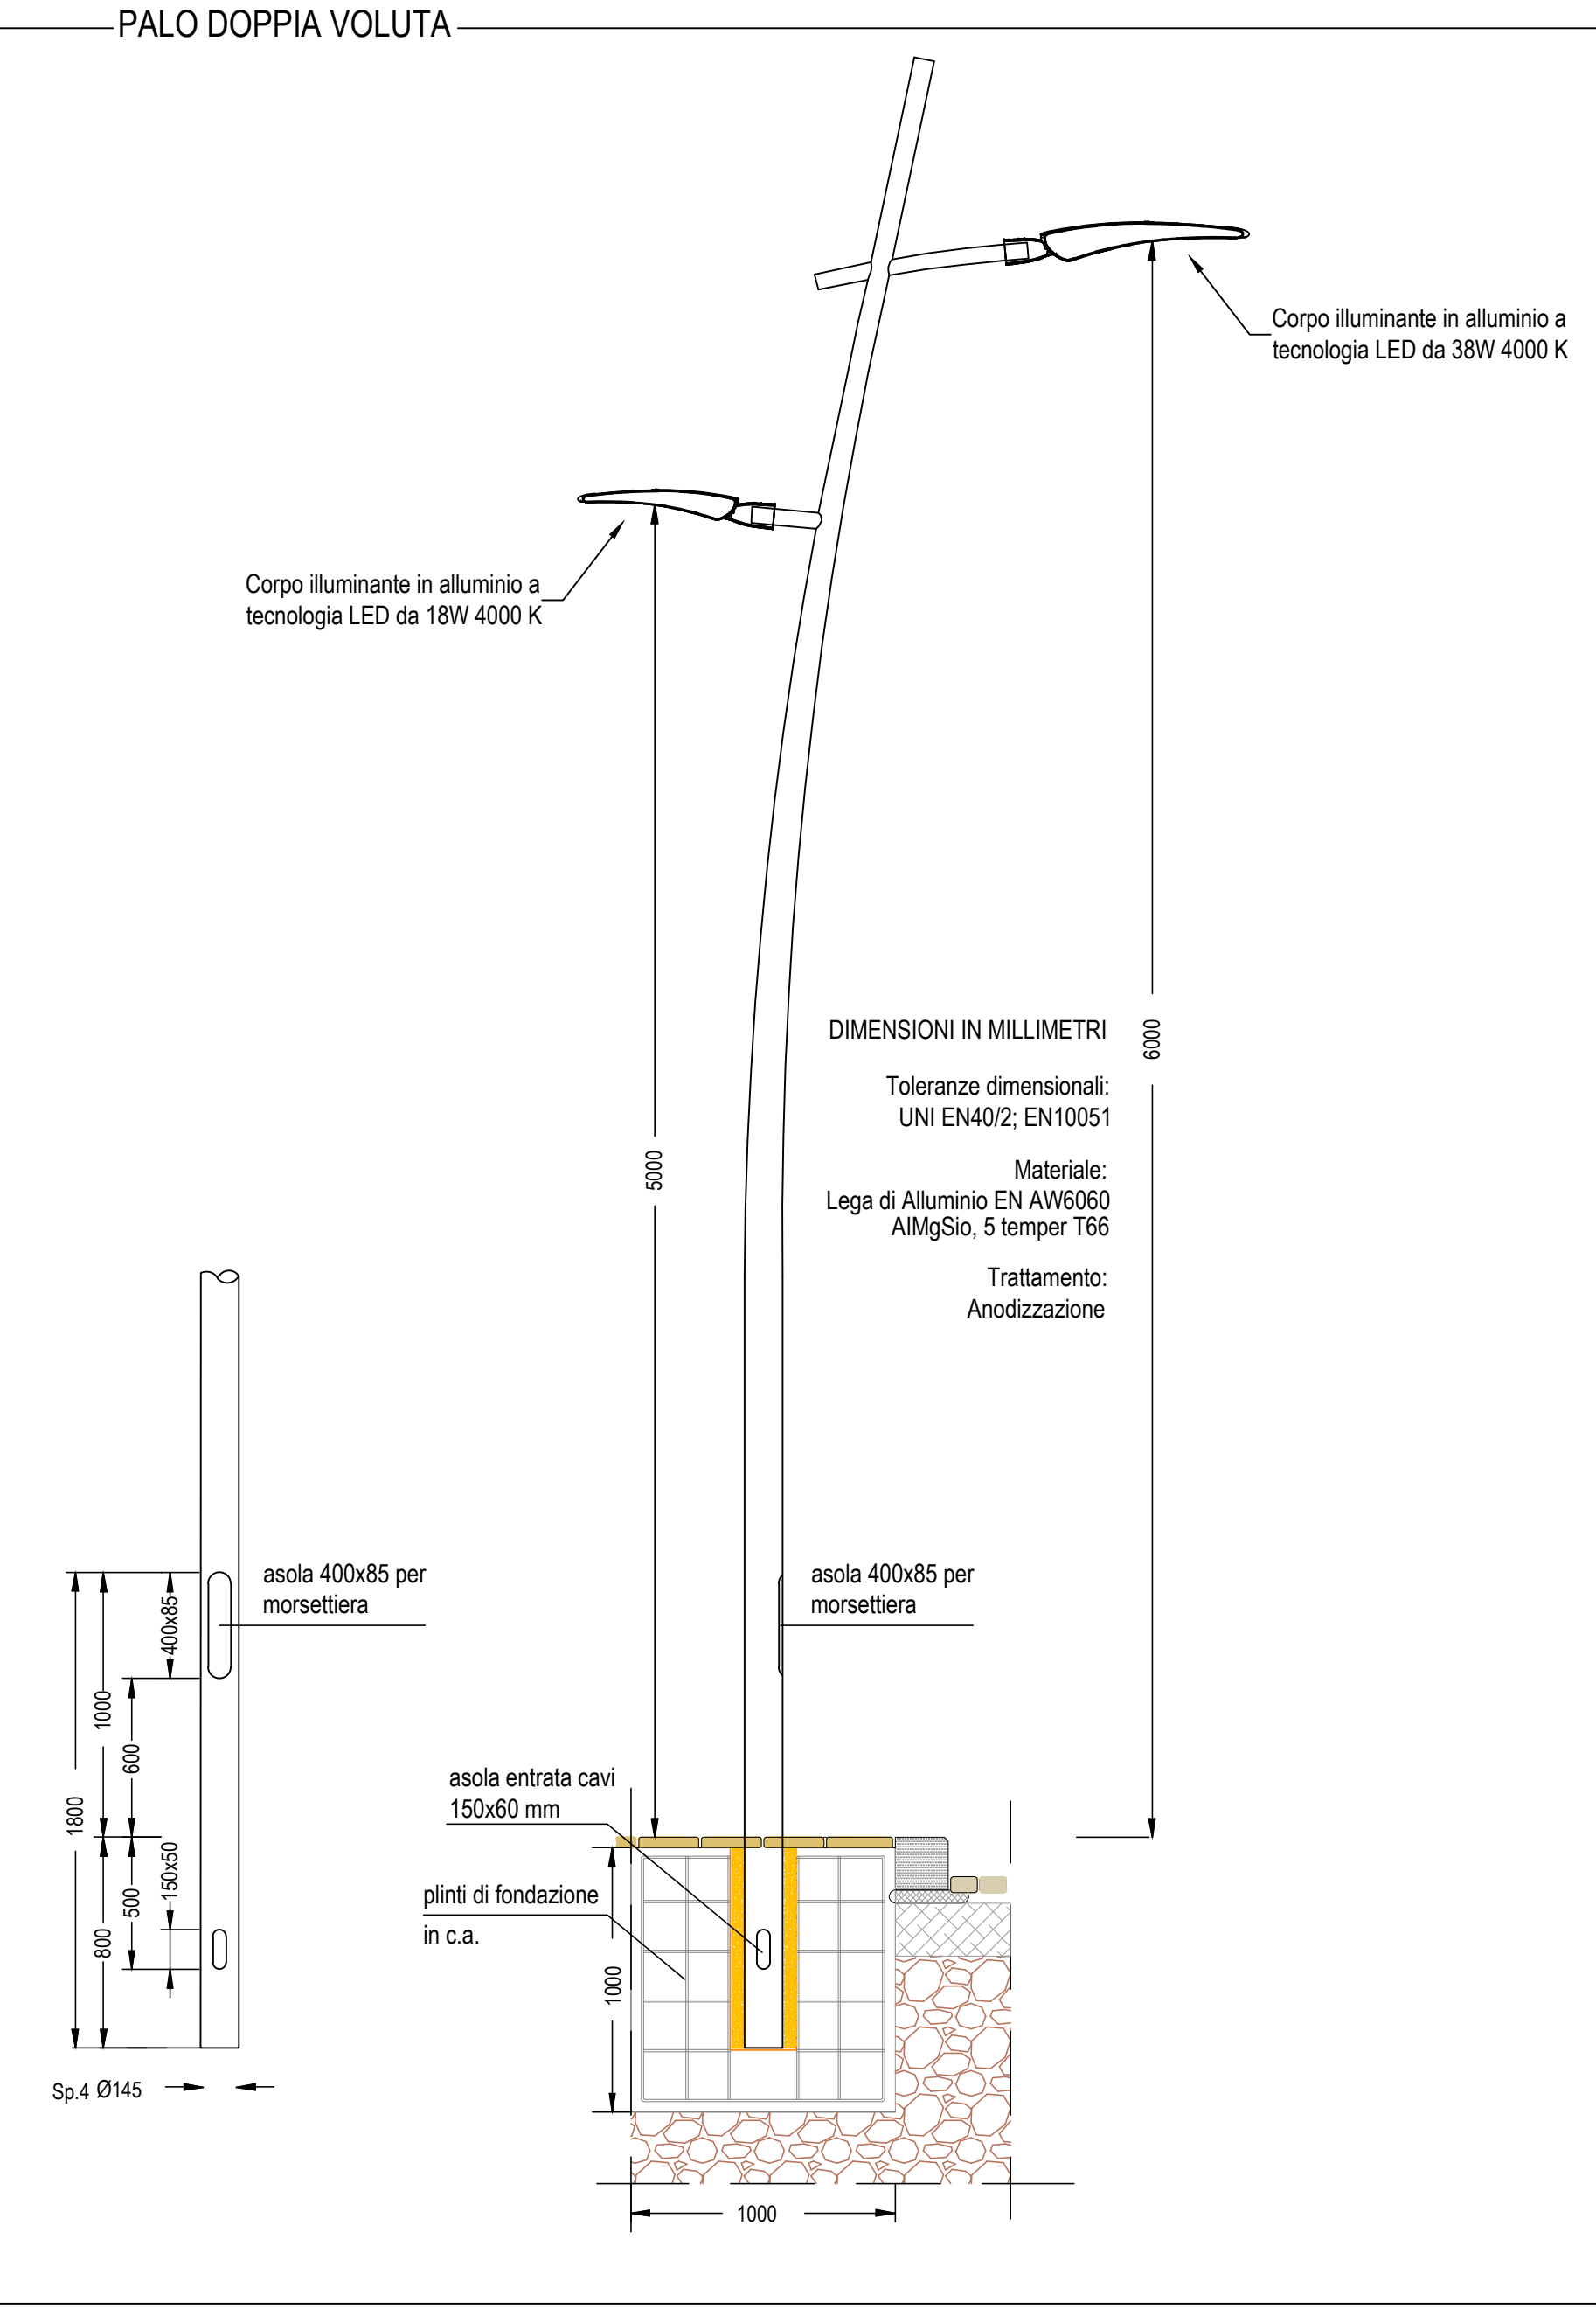


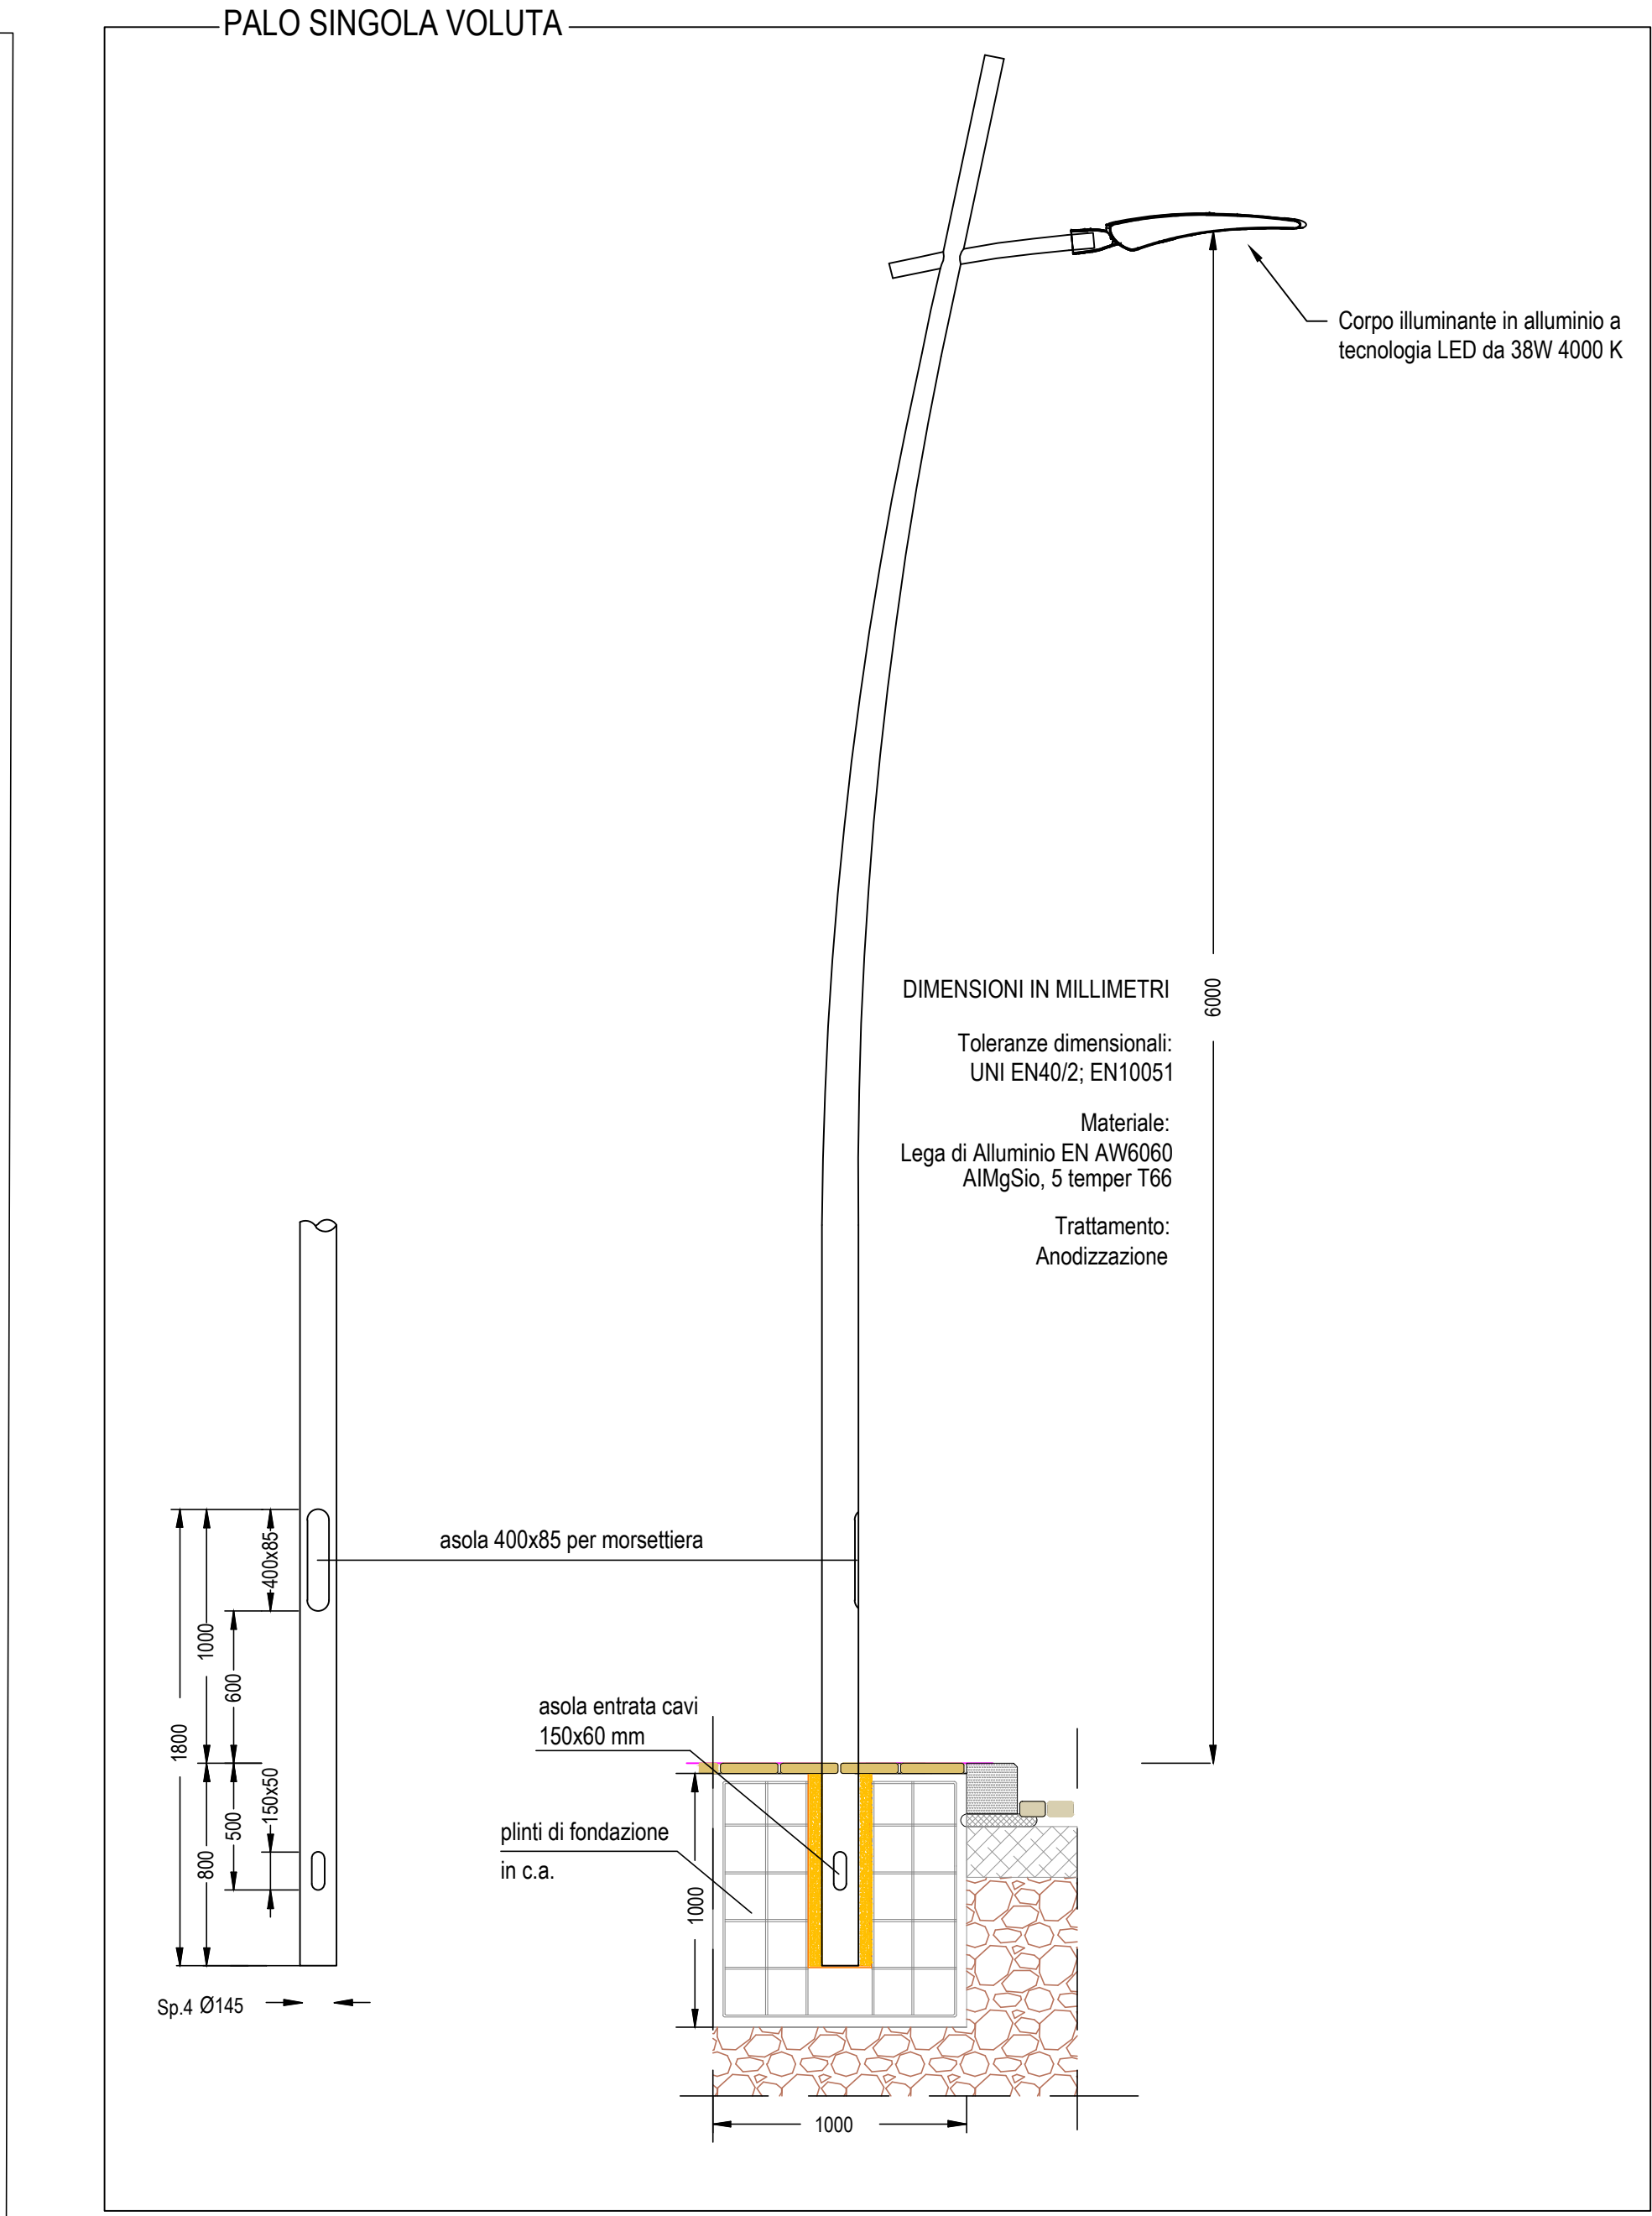

LEGENDA

	Quadro Elettrico
	Pozzetto in cavi dim. 500x400 sp. 10 cm con chiusino in ghisa sferoidale D400 (vedi scheda D400) (sabbia ospitata)
	Cassetta di derivazione in PVC a pareti lisce dim. 300x200x120 mm
	Cavetto in PVC a doppia parete Ø 110 mm e cavo FG70M1 sez. 4x10 mm²
	Cavetto in PVC a doppia parete Ø 50 mm e cavo FG70M1 sez. 2x2,5 mm²
	Tubazione in PVC rigido Ø 40 mm e cavo FG70M1 sez. 2x2,5 mm²
	Tubazione in PVC rigido Ø 25 mm e cavo FG70M1 sez. 2x2,5 mm²
	Palo in Leghe di Alluminio EN AW6060 Alluminio, 5 temper T66 Anodizzato dim. 60 mm sp. 4 mm - Doppia Voltuta
	Palo in Leghe di Alluminio EN AW6060 Alluminio, 5 temper T66 Anodizzato dim. 60 mm sp. 4 mm - Singola Voltuta
	Corpo illuminante in lega di alluminio a tecnologia LED da 38W 4000 K
	Corpo illuminante da incasso a pavimento in lega di alluminio a tecnologia LED da 38W 4000 K - Ottica 120°
	Corpo illuminante da incasso a pavimento in lega di alluminio a tecnologia LED da 38W 4000 K - Ottica 240°

REGIONE PUGLIA
COMUNE DI TORCHIAROLO

Progetto esecutivo per la valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri
Lungomare Torre San Gennaro e Lendinuso

PROGETTO
Ufficio Tecnico
Ing. Daniele Gravili
Geom. Vincenzo Tondo

Progettazione specialistica
RTP
ASTRA ENGINEERING S.r.l. (capogruppo)
Ing. Alberto De Pascalis
Dott.ssa Geol. Raffaella De Pascalis
Ing. Alberto Romano
Consulenza Geologica
Dott.ssa Geol. Ilaria Maggiali

COMMITTENTE
COMUNE DI TORCHIAROLO (BR)
R.U.P.
Geom. Celerina Pileggi

ELABORATO
TAV. 16

TITOLO ELABORATO
IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE -
LOC. TORRE S.G. - PLANIMETRIA E PARTICOLARI

Data: Novembre 2016
Rev: 1ª emissione
Scala: 1:500